



수직보호망 범위반 판단 기준

■ 수직보호망의 구조

1. 방망의 나비는 1,850mm 이하이어야 함
2. 방망의 가장자리는 방망을 두 겹으로 겹친 구조이어야 함
 - 재봉사로 전 길이에 걸쳐서 충분히 봉합시켜야 함

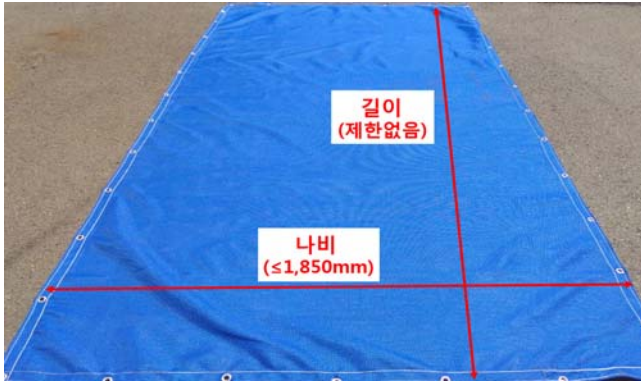


○ 나비 1,850mm 이하 (길이 제한은 없음)

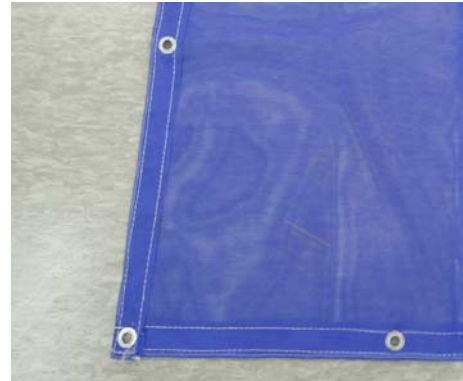

○ 가장자리 연결부 두 겹 겹침

■ 수직보호망 설치방법(종류)에 따른 범위반 판단 기준

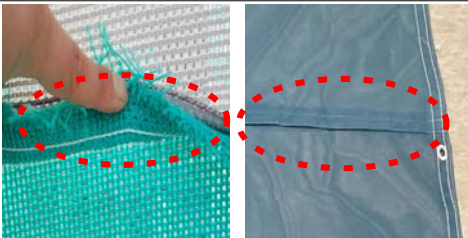설치방법(종류)	판단 기준	범위반 여부
 ○ 나비(1,850mm) 초과	‘방호장치 안전인증 고시’로 판단 방망의 나비는 1,850mm 이하이어야 함 ※ 수직보호망의 구조 적합 여부 확인 (방호장치 안전인증고시 [별표 23] 6)	범위반 (인증기준 위반)
 ○ 방망사 연폭(봉제)에 의한 성능저하	‘방호장치 안전인증 고시’로 판단 방망의 인장강도는 1,500N 이상이어야 함 ※ 수직보호망의 성능기준 적합 여부 확인 (방호장치 안전인증고시 [별표 23] 7)	범위반 (인증기준 위반)
 ○ 연결부(가장자리) 구조 불량	‘방호장치 안전인증 고시’로 판단 - 연결고리 등 연결부 미설치로 방망사 끊어짐 등의 변형 - 연결부 인장강도는 1,000N 이상이어야 함 ※ 수직보호망의 성능기준 적합 여부 확인 (방호장치 안전인증고시 [별표 23] 7)	범위반 (인증기준 위반)