


차량탑재형 고소작업대 작업대에 탑승하여 강화유리 하역 작업 중, 작업대가 흔들리면서 약 15.0m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망

재해형태	추락	재해정도	사망1명
재해개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하청업체 소속 피해자가 차량탑재형 고소작업대를 사용하여 내부 칸막이 설치용 강화유리를 하역한 후, 작업대에 탑승한 상태에서 작업대가 하강하는 순간</li> <li>○ 작업대가 흔들리면서 피해자가 약 15.0m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.</li> </ul>		

재해상황도

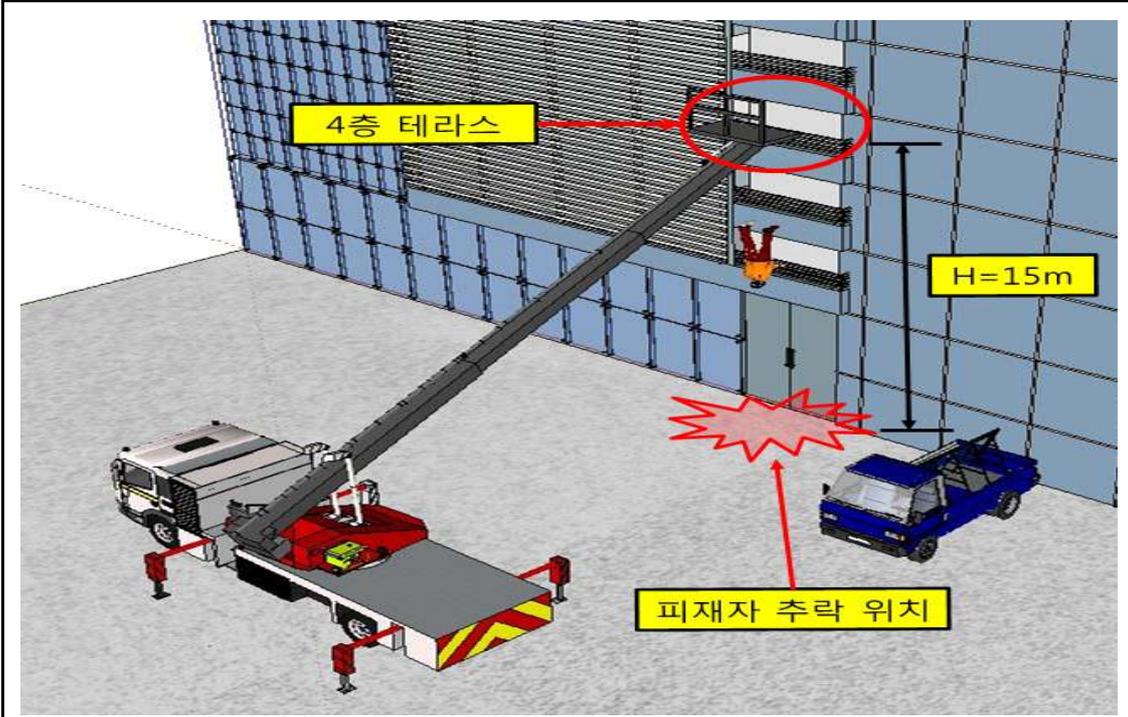

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 추락방지 조치 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인보호구 착용                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로자가 차량탑재형 고소작업대의 작업대에 탑승한 상태에서 작업을 하는 경우 추락의 위험을 방지하기 위해 근로자에게 안전모 및 안전대를 착용토록 하여야 함.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 작업계획서 작성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량탑재형 고소작업대 사용 시 작업계획서 작성                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량탑재형 고소작업대를 사용하는 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업계획서를 작성하고 해당 근로자에게 내용을 알려야함.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
------	---	--	--